


|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Nome stazione   | 000WJ51259                         |
| Comune          | PONTE DI PIAVE                     |
| Indirizzo       | Via G. Villeneuve, 4               |
| Coordinate      | 1.769.644,00 / 5.068.737,00 / 0,00 |
| Localizzazione  | Terrazzo al Piano rialzato         |
| Inizio campagna | 05/04/2018 09:00                   |
| Fine campagna   | 20/04/2018 09:00                   |
| Commento        |                                    |


| Indicatori complessivi della campagna di monitoraggio    | Valori di campo elettrico (V/m) |
|--|---------------------------------|
| Media della campagna di monitoraggio                     | 0,6                             |
| Massimo della campagna di monitoraggio                   | 0,8                             |
| Massima media giornaliera della campagna di monitoraggio | 0,6                             |

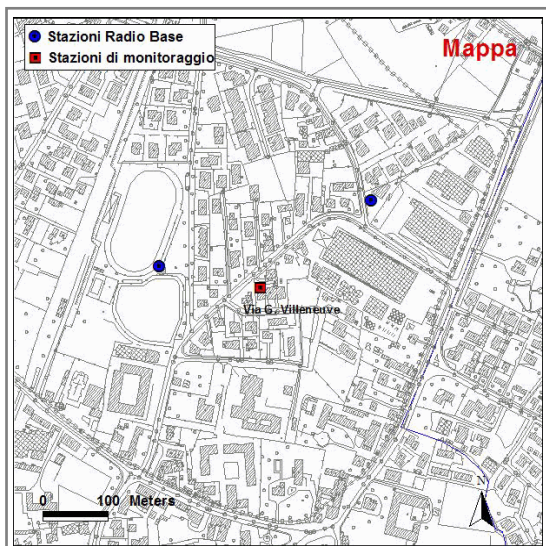

## Misure di campo elettrico (V/m)

PONTE DI PIAVE - Via G. Villeneuve, 4

Valori di campo elettrico (V/m)

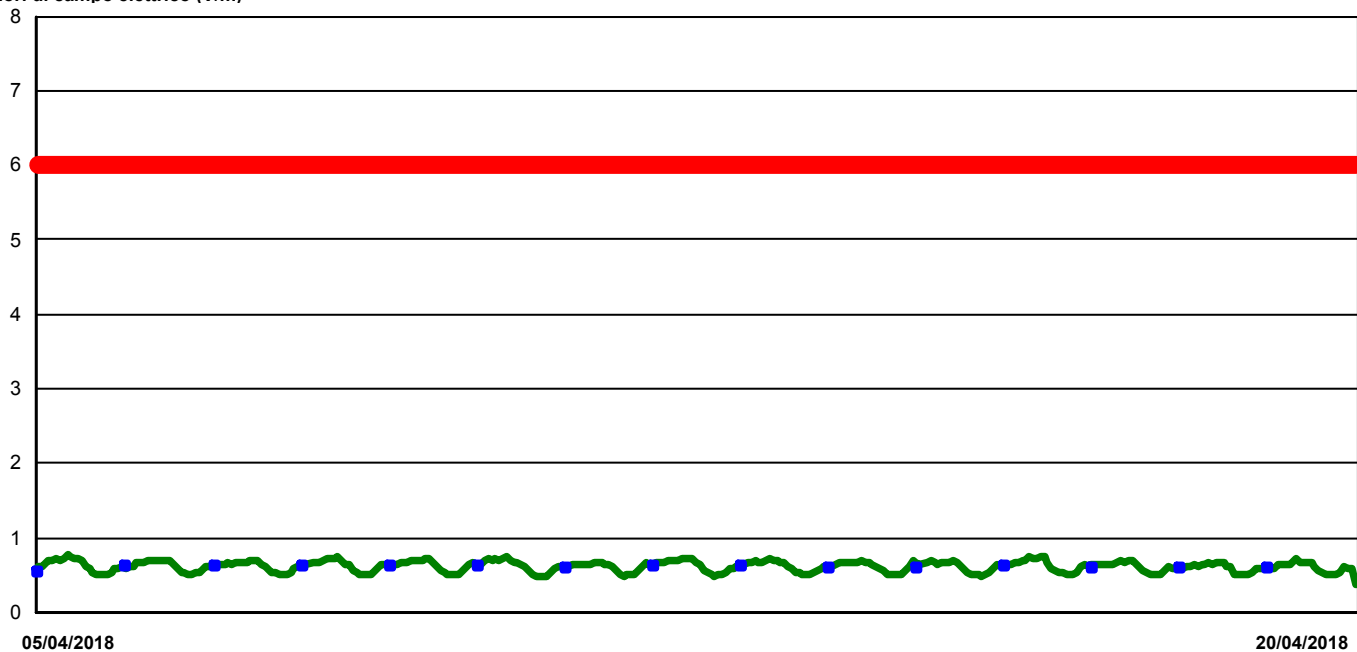

Il grafico mostra, in ascissa, il periodo di rilevamento e, in ordinata:

- media oraria del campo elettrico (V/m)
- media giornaliera del campo elettrico (V/m)
- soglia di riferimento prevista dalla normativa applicabile al punto di misura considerato: valore di attenzione/obiettivo di qualità

## DEFINIZIONI:

Media oraria: è la media dei valori di campo elettrico registrati nell'ora di riferimento.

Media giornaliera: è la media dei valori di campo elettrico registrati nel giorno di riferimento (dalle ore 0.00 alle ore 24.00).

Media della campagna di monitoraggio: è la media dei valori di campo elettrico registrati nell'intero periodo di monitoraggio.

Massimo della campagna di monitoraggio: è la media su 6 minuti del valore di campo elettrico registrato che è risultata più elevata nell'intero periodo di monitoraggio.

Massima media giornaliera della campagna di monitoraggio: è il più elevato dei valori medi giornalieri calcolati nell'intero periodo di monitoraggio.

Valore di attenzione (per il campo elettrico): 6 V/m. Valore che non deve essere superato per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi.

Obiettivo di qualità (per il campo elettrico): 6 V/m. Valore da applicare ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate.

Limite di esposizione (per il campo elettrico): 20 V/m. Valore che non deve mai essere superato per la prevenzione degli effetti a breve termine.